




Keine Pflanzenschutzmittelrückstände im Thalwiler Trinkwasser

Das aktuelle Messergebnis im Bezirk Horgen und im speziellen in Thalwil zeigt ein gutes Bild.

Die Wasserversorgungen in der Schweiz sind im Rahmen ihrer Selbstkontrolle gemäss Lebensmittelgesetz verpflichtet, das Trinkwasser analytisch zu überwachen. Entsprechend hat das Kantonale Labor Zürich (KLZH) im 2020 an diversen Stellen der Wasserversorgungen Proben entnommen und im Hinblick auf die acht neu als relevant eingestuft Metaboliten überprüft. Entsprechende Messungen werden bei den meisten Wasserversorgungen in der Schweiz aktuell durchgeführt.

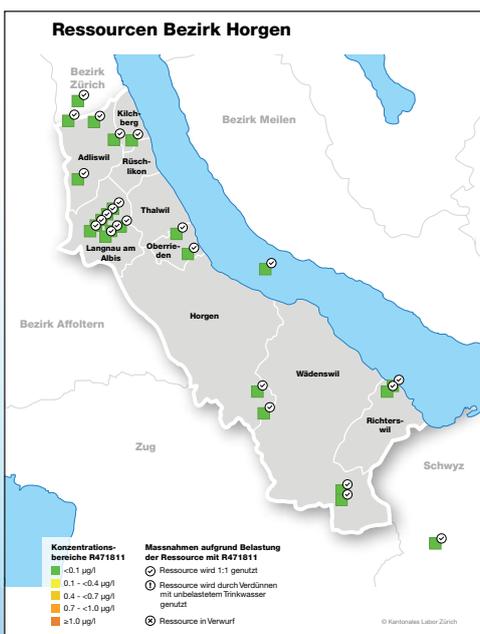

Quelle Bild: Baudirektion des Kantons Zürich, Dossier Chlorothalonil-Metaboliten 10.9.2020

Die vom KLZH am 15. September 2020 publizierte Übersicht über die Qualität des Zürcher Trinkwassers zeigt, dass eine Vielzahl von Wasserversorgungen im Kanton Zürich, welche ihr Trinkwasser mehrheitlich aus Grundwasser in landwirtschaftlich genutzten Gebieten beziehen, eine erhöhte Konzentration des Chlorothalonil-Metaboliten R471811 aufweisen. In Wasserversorgungen mit grossen Seewasserauffassungen sind dagegen bis dato keine erhöhten Konzentrationen dieser Stoffe festgestellt worden.



Quelle: Baudirektion des Kantons Zürich, Dossier Chlorothalonil-Metaboliten 10.9.2020





Die wichtigste Massnahme zur Reduktion der Rückstandsgelalte wurde bereits vom Bund ergriffen, indem die Verwendung von chlorothalonilhaltigen Produkten per Januar 2020 in der Schweiz verboten wurde. Das heisst, Chlorothalonil wird in der Landwirtschaft nicht mehr eingesetzt und die Chlorothalonil-Abbauprodukte im Grundwasser werden allmählich abnehmen.

In Thalwil haben wir Trinkwasser von bester Qualität, was wir mit Freuden zur Kenntnis nehmen. Wir sind bestrebt und motiviert, unseren Kundinnen und Kunden auch weiterhin diese hohe Qualität zur Verfügung stellen zu dürfen.

Wasserqualität des Thalwiler Trinkwassers

(Minimal-/Maximalwerte)

Wasserqualität der oberen Zone, inkl. Gattikon

Gesamthärte 24.8 bis 29.2 °fH

Nitratgehalt 5.6 bis 7.8 mg/Liter

Wasserqualität der unteren Zone (Grenze Asylstrasse, Tödistrasse, Claridenstrasse, Alpenstrasse)

Gesamthärte 14.0 bis 16.3 °fH

Nitratgehalt 1.9 bis 3.6 mg/Liter

°fH = französische Härtegrade

Langjährige Mitarbeitende

Alex Bucher, Projektleiter Werkleitungsbau, und Enzo Ciarmoli, Leiter Gas Wasser, feiern dieses Jahr ihr zwanzigjähriges Jubiläum.

Erkan Arik, Installationskontrolleur, feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum bei der Wasserversorgung.

Wir gratulieren ihnen ganz herzlich.


Neue Organisation und neue Mitarbeitende

Per 1. Juli 2020 wurden das DLZ Infrastruktur und das DLZ Planung, Bau und Vermessung zum DLZ Bau, Energie und Umwelt zusammengelegt. Die Leitung des neuen DLZ hat Andy Fellmann übernommen.



Leiter DLZ Bau, Energie und Umwelt

Seit August respektive November 2020 arbeiten zwei neue Mitarbeitende im Bereich Gas Wasser Thalwil:

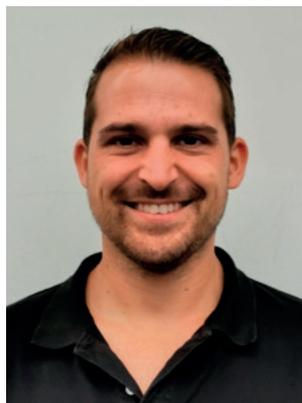

Simon Gabriel,
Brunnenmeister



Jan Adams,
Leiter Werke

Wir gratulieren und heissen sie herzlich willkommen!

Gemeinde Thalwil, DLZ Bau, Energie und Umwelt

Wasserversorgung, gas.wasser@thalwil.ch, Telefon 044 723 23 23

www.thalwil.ch/wasserversorgung

